
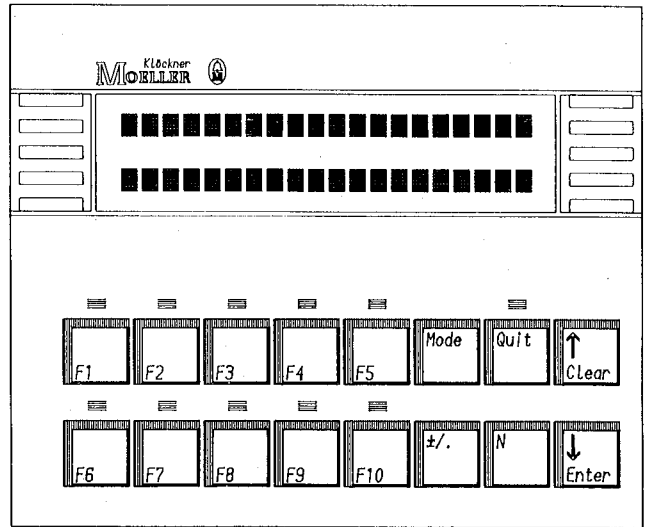


A4-220.1, A5-220.1 (SUCOnet K1) A4-220.2, A5-220.2 (SUCOnet S)

8/94 AWA 27-1301

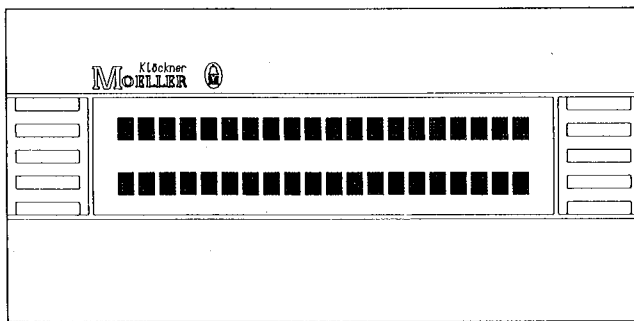

A4-220.x

A5-220.x

(D)

Lieferumfang
Dichtung:
Verwenden für IP 65!
Haltewinkel ① für
Montage
Schraubklemmstecker
für 24-V-DC-
Versorgung
Nur A5-220.x:
10 Einschub-
Beschriftungsstreifen
Abmessungen (mm):
a, b, c, d
Einbaumaße (mm): e, f

(GB)

Scope of delivery
Seal:
use for IP 65!
Fixing bracket ① for
mounting
Screw terminal plug for
24 V DC power supply
Only A5-220.x:
10 insertable marking
strips
Dimensions (mm):
a, b, c, d
Installation dimensions
(mm): e, f

(F)


Etat à livraison
Joint d'étanchéité:
**utiliser pour réaliser
IP 65**
Angle de maintien ①
pour montage
Bornier à vis pour
alimentation 24 V CC
A5-220.x uniquement:
10 étiquettes de
repérage
Dimensions (mm):
a, b, c, d
Cotes de montage
(mm): e, f

(I)




Compresi nella
fornitura:
Guarnizioni:
utilizzo per IP 65
Fissaggio ① per il
montaggio
Connettore del
morsetto a vite per
alimentazione 24 V DC
Solo A5-220.x:
inserimento della
targhetta per la dicitura
Dimensioni (mm):
a, b, c, d
Dimensioni per
montaggio (mm): e, f


(E)

Conjunto de material
incluido en el suministro
Junta:
Utilizar para IP 65
Escuadra de sujeción ①
para montaje
Conector con bornes
atornillables para
alimentación 24 V c.c.
Solo A5-220.x: 10 tiras
de rotulación
insertables
Dimensiones (mm):
a, b, c, d
Dimensiones de
montaje (mm): e, f

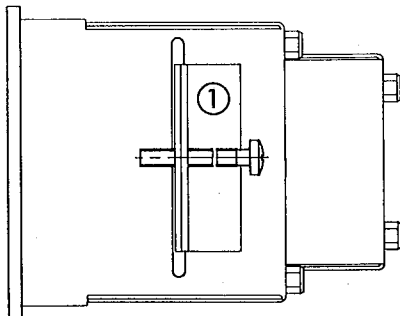

	a	b	c	d	e	f
A4-220.x	144	72	90	3	138	68
A5-220.x	144	120	90	3	138	116

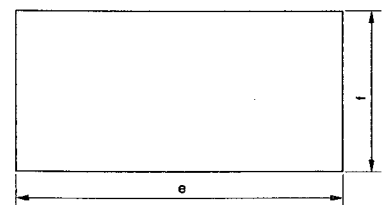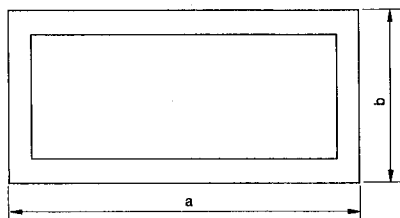

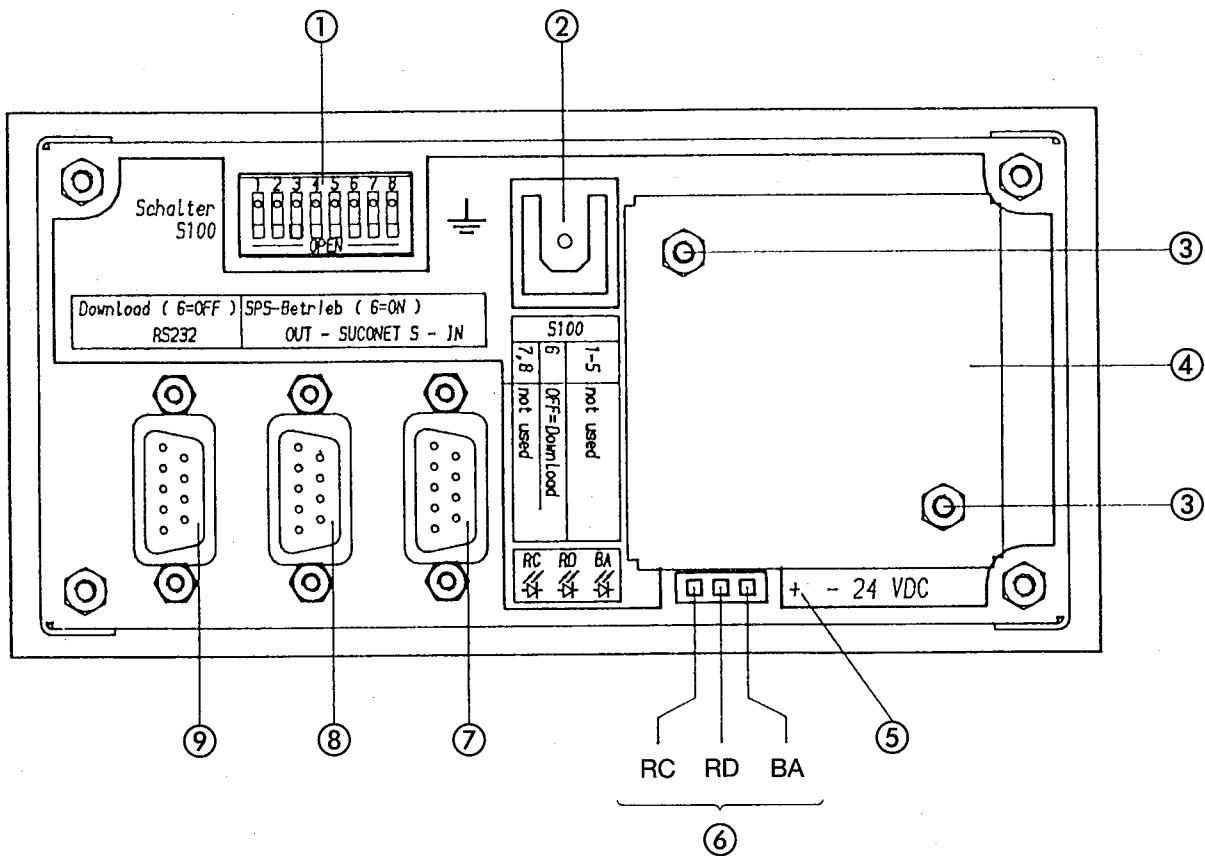

(D)

- ① S 100 → AWB 27-1175
 ② Potentialausgleich
 ③+④ Sicherungswechsel
 - Muttern ③ abschrauben
 - Deckel ④ (Netzfilter) entfernen
 - Sicherung T 1,0 A (5 × 20 mm) austauschen
 ⑤ 24 V DC ± 20 %, max. 4 W
 ⑥ A4-/A5-220.2: SUCOnet S
 ⑦ SPS-Schnittstelle A4-/A5-220.1: SUCOnet K1 A4-/A5-220.2: SUCOnet S (ankommender Fernbus)
 ⑧ SPS-Schnittstelle A4-/A5-220.1: SUCOnet K1 A4-/A5-220.2: SUCOnet S (weiterführender Fernbus)

⑦+⑧

SUCOcontrol	SUCOnet	
PS 3, PS 306	K1	KPG 3-PS 3
PS 4-100	K1	KPG 3-PS 3
PS 4-200	K	KPG 3-PS 3
PS 316	K1	KPG 1

- ⑨ PC (RS 232): KPC-A4

(GB)

- ① S 100 → AWB 27-1175
 ② Potential equalisation
 ③+④ Change of fuse
 - Remove the nut ③
 - Remove the top ④ (netfilter)
 - Change the T 1,0 A (5 × 20 mm)
 ⑤ 24 V DC ± 20 %, max. 4 W
 ⑥ A4-/A5-220.2: SUCOnet S
 ⑦ PLC interface A4-/A5-220.1: SUCOnet K1 A4-/A5-220.2: SUCOnet S (incoming remote bus)
 ⑧ PLC interface A4-/A5-220.1: SUCOnet K1 A4-/A5-220.2: SUCOnet S (outgoing remote bus)

⑦+⑧

SUCOcontrol	SUCOnet	
PS 3, PS 306	K1	KPG 3-PS 3
PS 4-100	K1	KPG 3-PS 3
PS 4-200	K	KPG 3-PS 3
PS 316	K1	KPG 1

- ⑨ PC (RS 232): KPC-A4

(F)

- ① S 100 → AWB 27-1175
 ② Compensation potentiel
 ③+④ Changement de fusible
 - Dévisser les écrous ③
 - Enlever le couvercle ④ (filtre réseau)
 - Remplacer le fusible T 1,0 A (5 × 20 mm)
 ⑤ 24 V CC ± 20 %, max. 4 W
 ⑥ A4-/A5-220.2: SUCOnet S
 ⑦ Liaison PLC A4-/A5-220.1: SUCOnet K1 A4-/A5-220.2: SUCOnet S (bus principal arrivant)
 ⑧ Liaison PLC A4-/A5-220.1: SUCOnet K1 A4-/A5-220.2: SUCOnet S (bus principal intermédiaire)

⑦+⑧

SUCOcontrol	SUCOnet	
PS 3, PS 306	K1	KPG 3-PS 3
PS 4-100	K1	KPG 3-PS 3
PS 4-200	K	KPG 3-PS 3
PS 316	K1	KPG 1

- ⑨ PC (RS 232): KPC-A4

(I)

- ① S 100 → AWB 27-1175
 ② morsetto di terra
 ③+④ Sostituzione fusibile
 - svitare i dadi ③
 - rimuovere il coperchio ④ (filtro)
 - cambiare il fusibile T 1,0 A (5 × 20 mm)
 ⑤ 24 V DC ± 20 %, max. 4 W
 ⑥ A4-/A5-220.2: SUCOnet S
 ⑦ Interfaccia PLC A4-/A5-220.1: SUCOnet K1 A4-/A5-220.2: SUCOnet S (bus remoto in ingresso)
 ⑧ Interfaccia PLC A4-/A5-220.1: SUCOnet K1 A4-/A5-220.2: SUCOnet S (bus remoto in uscita)

⑦+⑧

SUCOcontrol	SUCOnet	
PS 3, PS 306	K1	KPG 3-PS 3
PS 4-100	K1	KPG 3-PS 3
PS 4-200	K	KPG 3-PS 3
PS 316	K1	KPG 1

- ⑨ PC (RS 232): KPC-A4

(E)

- ① S 100 → AWB 27-1175
 ② Compensación de potencial
 ③+④ Cambio de fusibles
 - Desatornillar las tuercas ③
 - Quitar la tapa ④ (Filtro red)
 - Sustituir fusible T 1,0 A (5 × 20 mm)
 ⑤ 24 V c.c. ± 20 %, max. 4 W
 ⑥ A4-/A5-220.2: SUCOnet S
 ⑦ Interface PLC A4-/A5-220.1: SUCOnet K1 A4-/A5-220.2: SUCOnet S (bus remoto de entrada)
 ⑧ Interface PLC A4-/A5-220.1: SUCOnet K1 A4-/A5-220.2: SUCOnet S (bus remoto de salida)

⑦+⑧

SUCOcontrol	SUCOnet	
PS 3, PS 306	K1	KPG 3-PS 3
PS 4-100	K1	KPG 3-PS 3
PS 4-200	K	KPG 3-PS 3
PS 316	K1	KPG 1

- ⑨ PC (RS 232): KPC-A4